

Loa Kulu, 13 September 2022

No : 281 / KTT-MPP/IX/2022
Lampiran : Surat Keterangan & Perhitungan Penggunaan Air
Perihal : Laporan Penggunaan Air Permukaan
Periode Mei 2022 – Agustus 2022

Kepada Yth :

Kepala BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi dan Daerah
Wilayah Kutai Kartanegara

Di –

Tenggarong

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Penggunaan atau pemanfaatan sumber daya air Sungai Mahakam, yang kami Gunakan Untuk Penyiraman Jalan Houling, Pencucian Sarana Mobil dan Penyiraman Peralatan Conveyor, Maka bersama ini kami sampaikan Laporan penggunaan air permukaan untuk pemakaian Periode Bulan Mei 2022 – Agustus 2022 dengan Jumlah pemakaian Sebanyak **1456 m3**.

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Air Permukaan. Atas perhatiannya di Ucapkan Terima Kasih.

Hormat Kami,

PT. Megaprima Persada



(Syariful Anwar)
Kepala Teknik Tambang



Jakarta Office:
Pacific Century Place (PCP) Lantai 33
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot. 10
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190 – Indonesia
Phone: +62-21-5093-9000 Fax: +62-21-5093-9008

Mine Site:
Jl. Yos Sudarso RT 19 Desa Pongkor Kec. Loa Kulu
Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75571 - Indonesia
Phone: +62-811-5544473/74 Fax: +62-541-666-6528

Nomor : 280/KTT-MPP/IX/2022
Tanggal : 14 September 2022
Perihal : Surat Keterangan Untuk Pemakaian Air Permukaan PT. Megaprima Persada
Lampiran : -

Kepada Yth :

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara
di- Tenggarong

Dengan hormat,


Sebelumnya kami mengucapkan terimakasih atas bimbingan dan arahnya kepada kami, dalam melaksanakan kegiatan pertambangan batubara di PT. Megaprima Persada.

Sehubungan dengan kunjungan pemeriksaan Dispenda Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 8 September 2022 berkenaan dengan pemakaian air permukaan, berikut kami sampaikan bahwa PT. Megaprima Persada menghentikan operasional sejak bulan September 2019 dan baru beroperasi kembali pada bulan Mei 2022 sehingga jumlah pemakaian air permukaan mengalami penurunan.

Sesuai arahan Dispenda, saat ini PT Megaprima Persada telah memasang flow meter sehingga pemakaian air permukaan dapat terukur dan digunakan secara efisien.


Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami
PT. Megaprima Persada

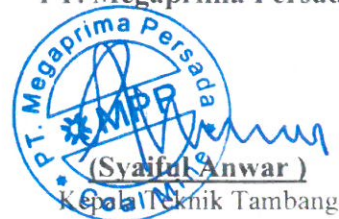

Dokumentasi Flow Meter Intake

Periode 31 Agustus 2022 - 12 September 2022

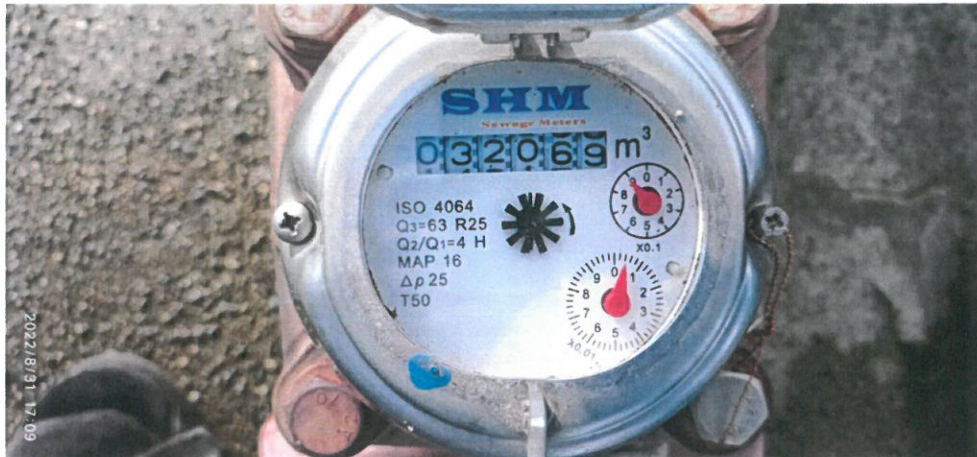

Flow Meter Awal Menunjuk 3206



Flow Meter Akhir Menunjuk 3344

Untuk Jumlah Hari dari tanggal **31 Agustus 2022** sampai **12 September 2022** terdapat **2 Hari Minggu**, Yang pada Saat Hari Minggu Pompa Tidak Beroperasional Sehingga Jumlah Total Hari adalah **10 Hari**

Perhitungan Pemakaian Rata-rata Untuk 10 Hari
adalah :

$$\begin{aligned} \text{Total Debit} &= \text{Angka Flow Meter Akhir} - \text{Angka Flow Meter Awal} \\ \text{Terpakai} &= 3344 - 3206 \\ &= 138 \text{ M3} \end{aligned}$$

Rata - Rata Pemakaian dalam 10 Hari adalah = 138 M3 / 10 Hari

$$= 13.8 \text{ M3}$$

$$\approx 14 \text{ M3}$$

No	Jenis / merk pompa	Peruntukan	Awal kegiatan pengambilan air permukaan	Jumlah Rata - rata per Hari (M3)	Jumlah hari operasional dalam sebulan	Total Pemakaian Sebulan (M3)
Tahun 2022 (3 Bulan)						
1	Ebara 100x80 FSHA Kapasitas 900 M3 per Jam	Fasilitas Pengisian Water Truck, Pencucian unit LV dan Fasilitas Cleaning Conveyor	Mei	14	26	364
2			Juni	14	26	364
3			Juli	14	26	364
4			Agustus	14	26	364
Total Pemakaian (M3)						1456